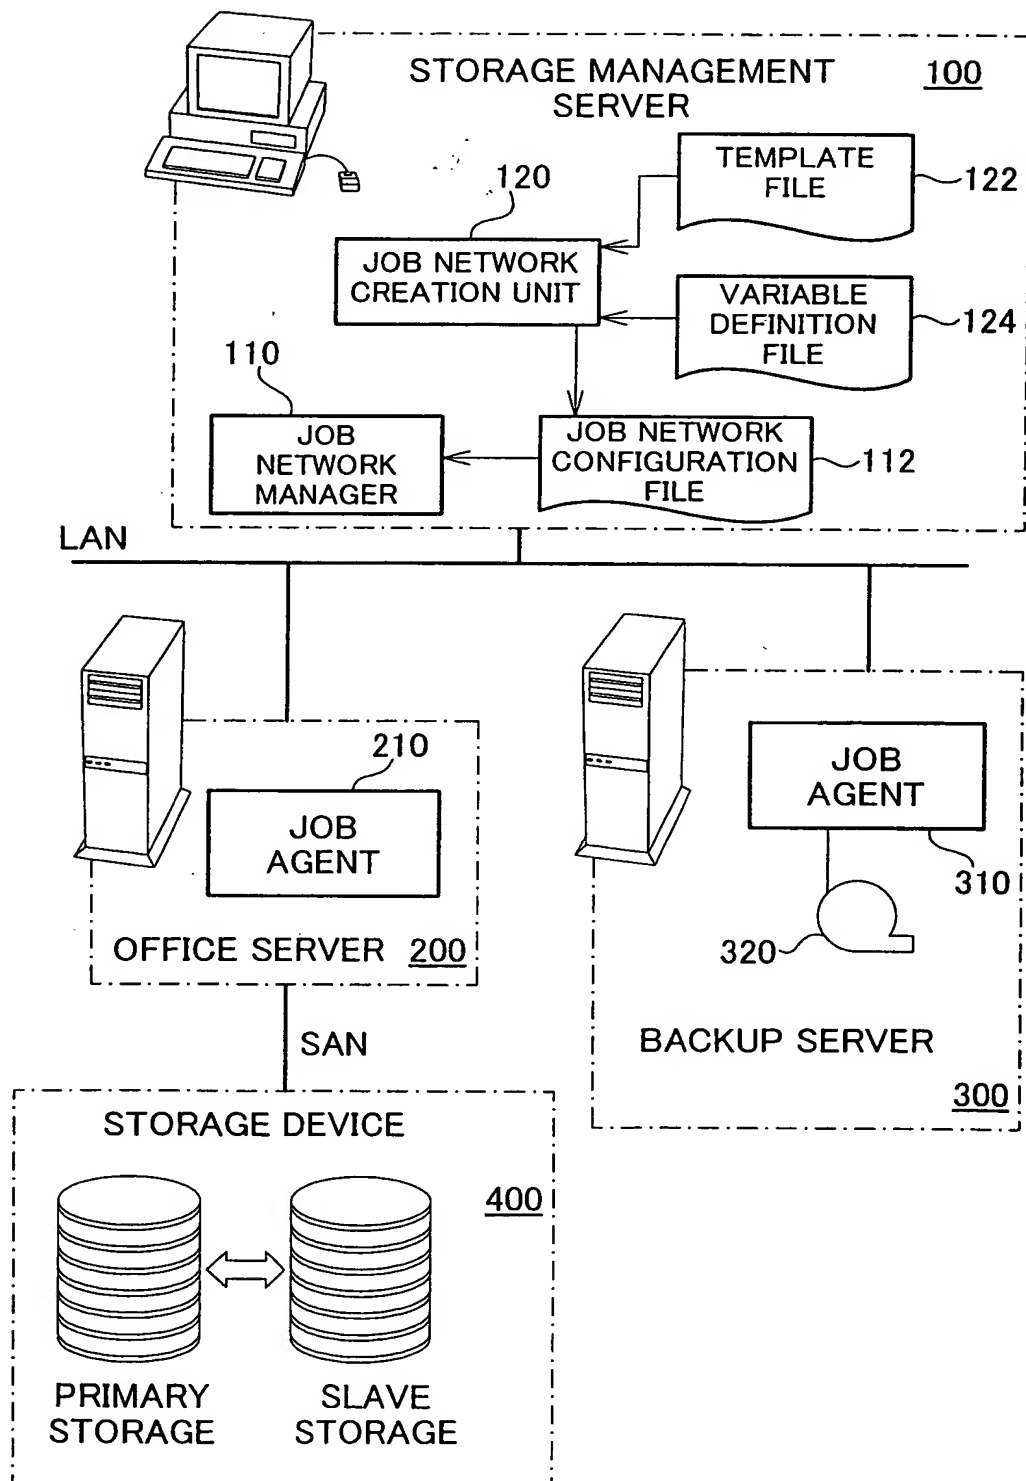


Fig.1



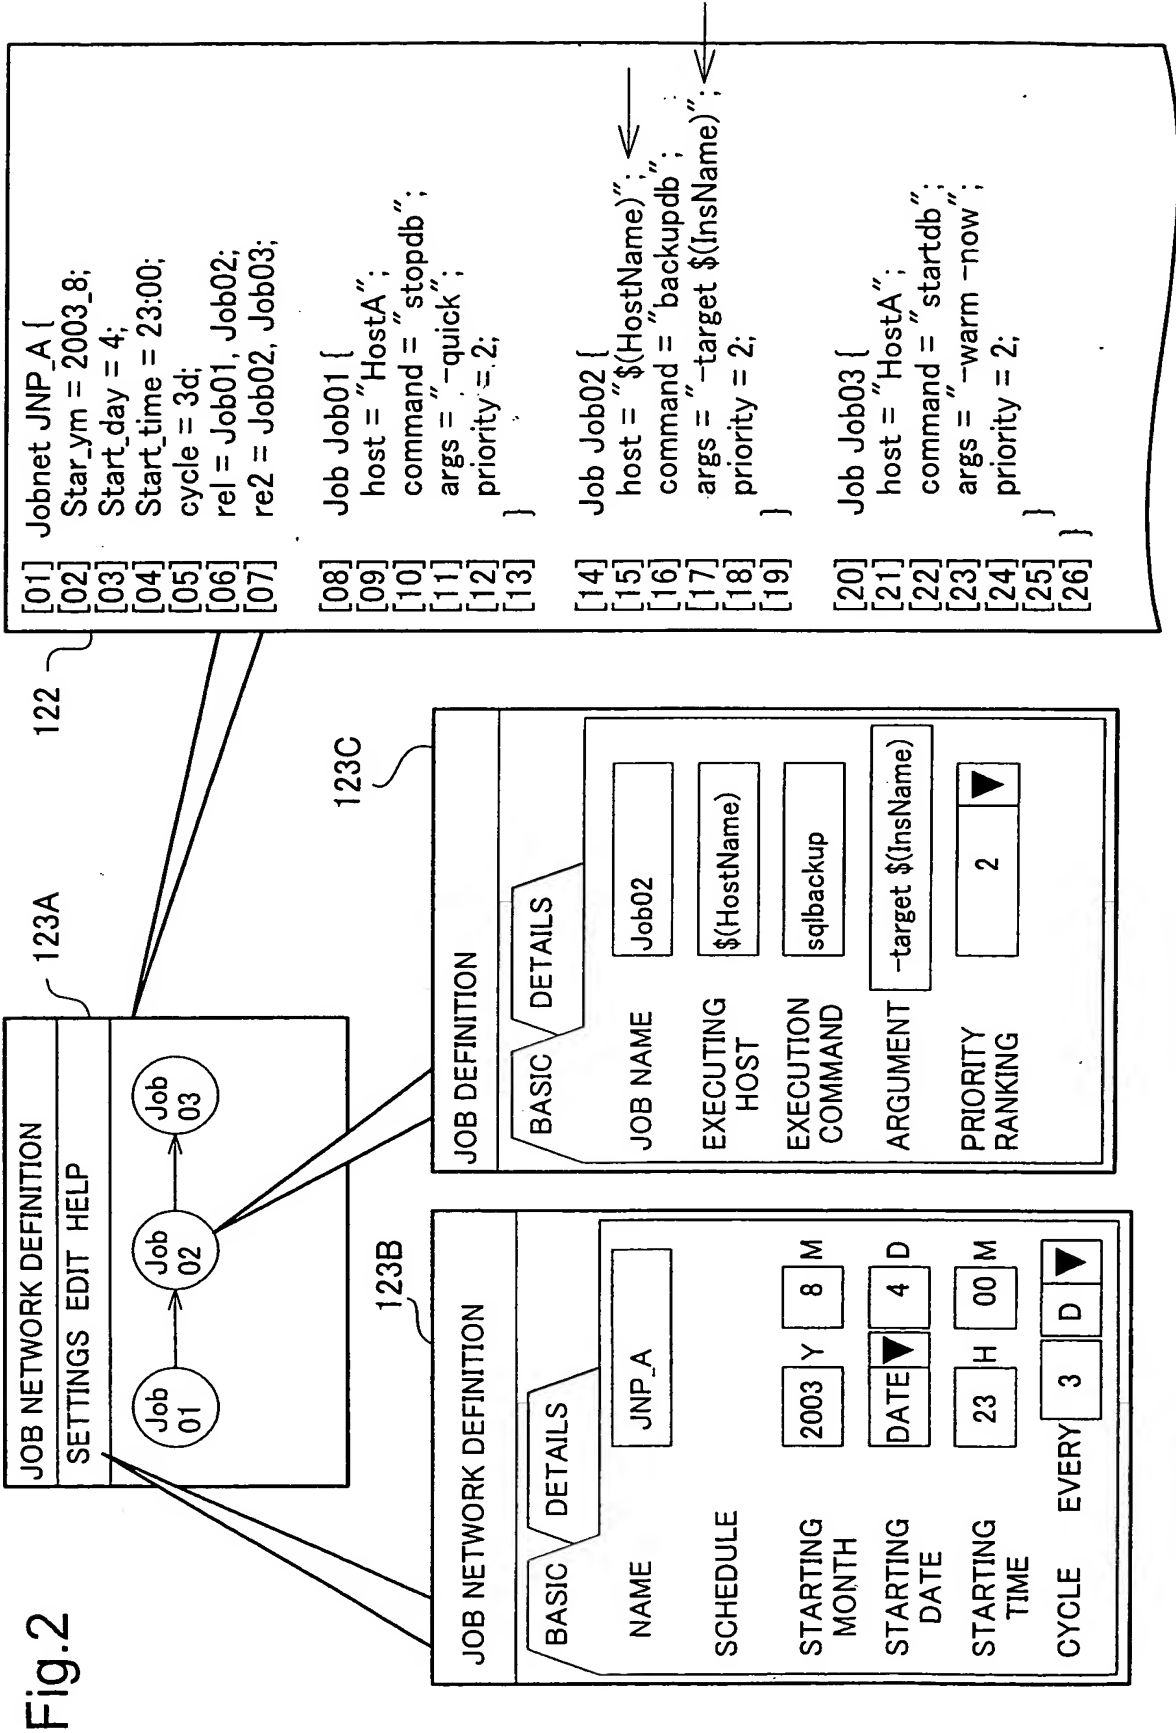


Fig.3

```

[01] <TemplateSet>
[02]   <Template Name = "JNP_A">
[03]     <TemplateVariable Name = "HostName"
[04]       Description = "The backup server name.">
[05]       <SelectionItem DisplayName = "Host01" Value="Host01" />
[06]       <SelectionItem DisplayName = "Host02" Value="Host02" />
[07]       <SelectionItem DisplayName = "Host03" Value="Host03" />
[08]     </TemplateVariable>
[09]     <TemplateVariable
[10]       Name = "InsName";
[11]       Description = "The name of the database instance."
[12]       Min = "1" Max = "64"/>
[13]     <TemplateVariable
[14]       Name = "StartTime";
[15]       VarElement = "JNP_A"
[16]       VarAttribute = "start_time"
[17]       Description = "Backup Start Time."
[18]       Min = "5" Max = "5"/>
[19]     </Template>
[20]   </TemplateSet>

```

Fig.4

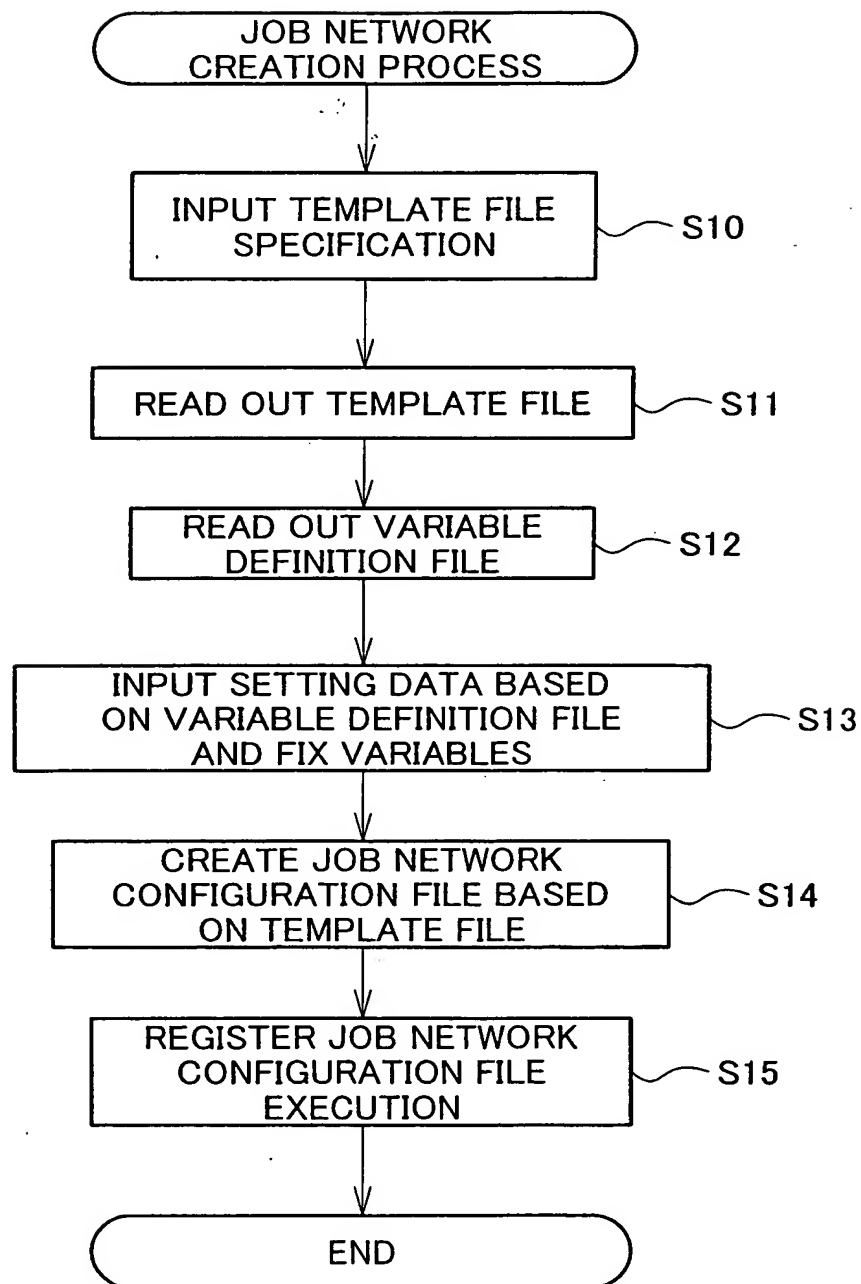


Fig.5

101

```
[01] C:\> jncreate JNP_A
[02] The backup server name
[03] 1. Host01
[04] 2. Host02
[05] 3. Host03
[06] Select one from the above numbers : 1
[07]
[08] The name of the database instance : sql03
[09]
[10] Backup start time : 21:00
[11]
[12] Instantiated Jobnet name : BU_sql03
[13]
[14] Enable after create
[15] 1. Immediately
[16] 2. According to the plan
[17] 3. No
[18] Select one from the above numbers : 3
[19]
[20] Jobnet BU_sql03 has been created and it is disabled.
[21] C:\>
```

Fig.6

124A

```
[01] <TemplateSet>
[02]   <Template Name = "JNP_A"
[03]     Description = "Backup an instance of HIT DB.">
[04]     <WizardPage Name = "Page1"
[05]       Description = "Backup parameters">
[06]         <TemplateVariable Name = "HostName"
[07]           Description = "The backup server name."
[08]           ControlType = "Radio" >
[09]           <SelectedItem DisplayName = "Host01" Value="Host01" />
[10]           <SelectedItem DisplayName = "Host02" Value="Host02" />
[11]           <SelectedItem DisplayName = "Host03" Value="Host03" />
[12]         </TemplateVariable>
[13]         <TemplateVariable Name = "InsName";
[14]           Description = "The name of the database instance."
[15]           ControlType = "TextLine"
[16]           Min = "1" Max = "64"/>
[17]       </ WizardPage>
[18]       <WizardPage Name = "Page2"
[19]         Description = "Schedule parameters">
[20]         <TemplateVariable Name = "StartTime";
[21]           VarElement = "JNP_A"
[22]           VarAttribute = "start_time"
[23]           Description = "Backup Start Time."
[24]           ControlType = "TextLine"
[25]           Min = "5" Max = "5"/>
[26]         </ WizardPage>
[27]       </Template>
[28] </TemplateSet>
```

Fig.7

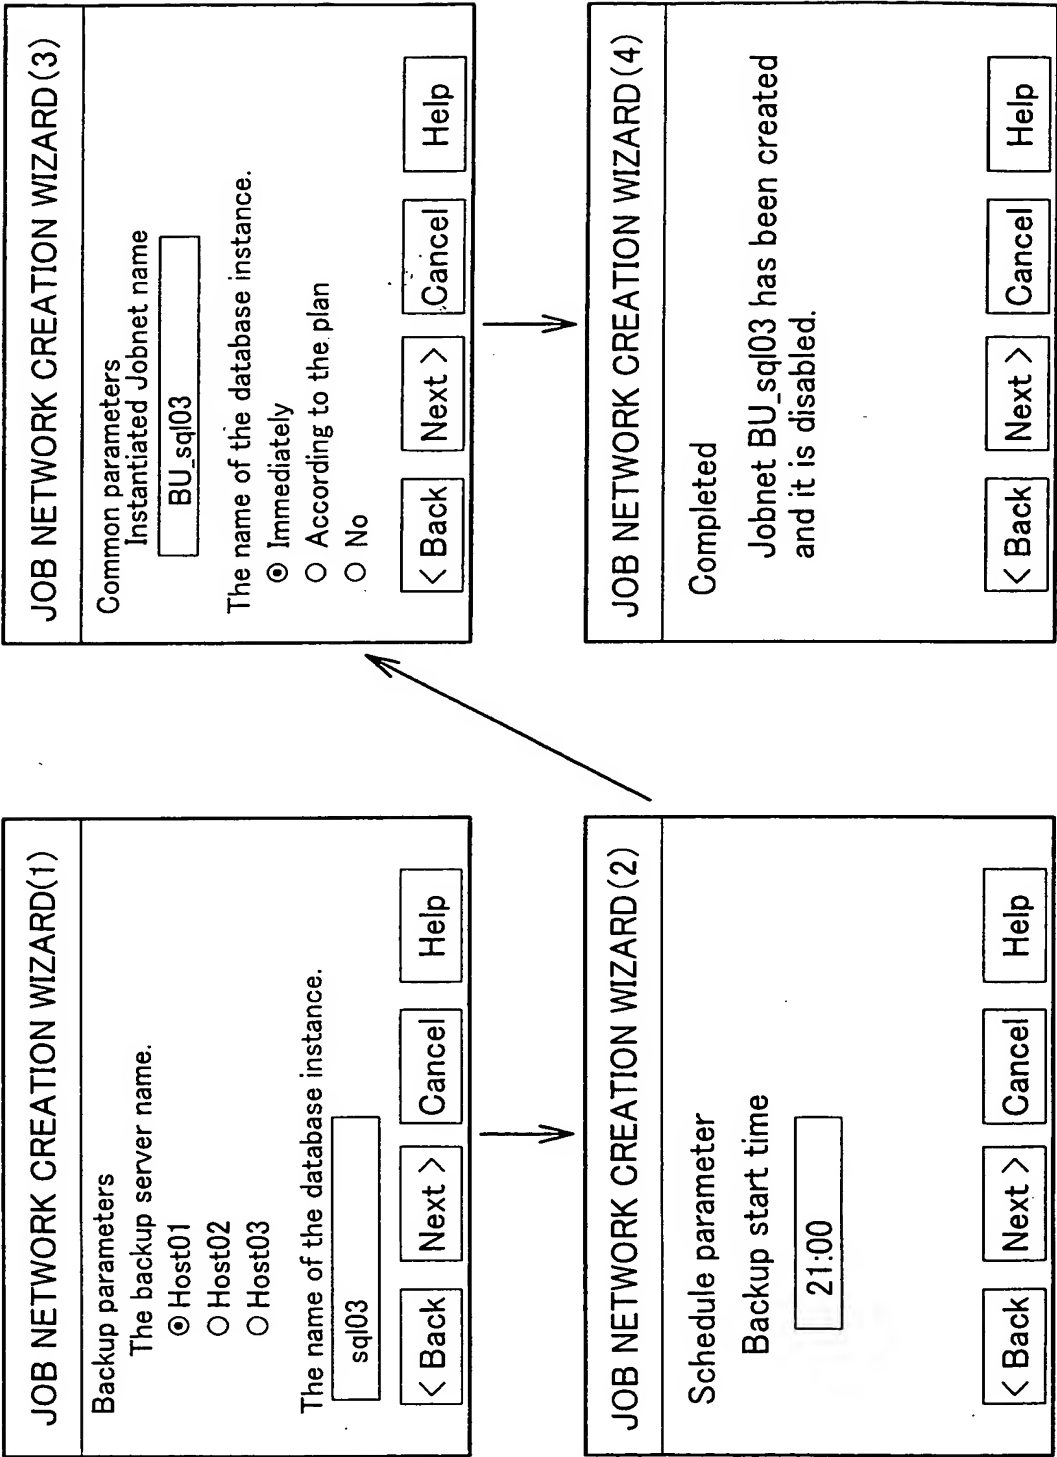


Fig.8

